



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2012CCC0304-1342292
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJX8-25

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



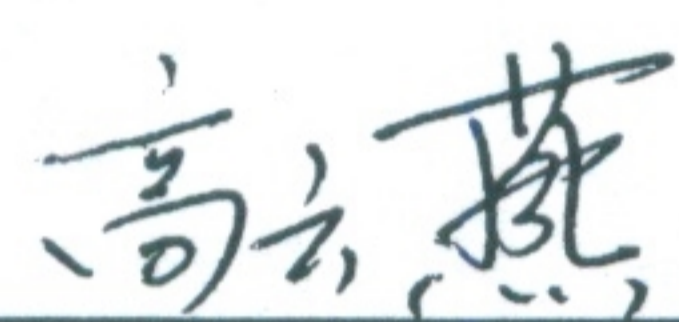
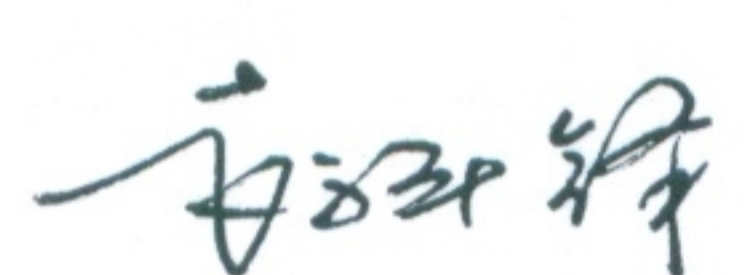
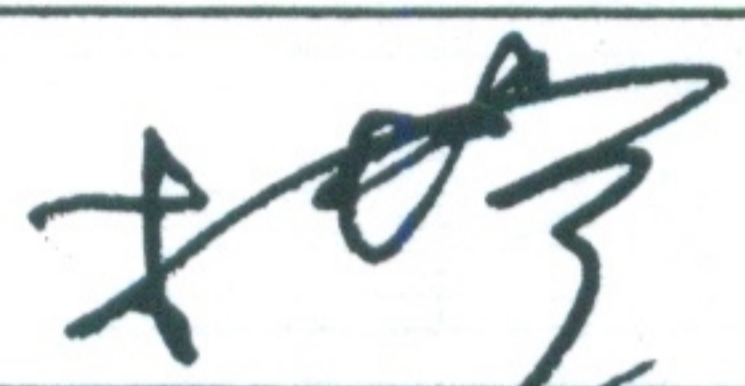
安全型式试验报告

<p>申请编号: A2012CCC0304-1342292 (任务编号) 样品名称: 交流接触器 型号规格: CJX8-25 样品数量: 15 样品生产序号: / 收样日期: 2012-06-25 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区</p>
--	---

试验依据标准: GB14048.4-2010
《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
CJX8-25 Ue: AC220V、AC380V、AC660V; Ie: 22A(AC220V、AC380V)、13A(AC660V)(AC-3);
Ie: 8.5A(AC220V、AC380V)、4A(AC660V)(AC-4); Ui: AC660V; Ith: 40A; Uimp: 8kV; Us:
AC24V、AC36V、AC110V、AC220V、AC380V; 极数: 3P; 使用类别: AC-3、AC-4; 辅助触
头: AC-15 Ue: AC380V; Ie: 0.26A; Ui: AC660V; Ith: 10A; Uimp: 8kV; 1NO 或 1NC

主检: 高云燕	签名: 	日期: 2012.08.13
审核: 袁科锋	签名: 	日期: 2012.08.13
签发: 杜量	签名: 	日期: 2012.08.14



备注	见附件表 1
----	--------