



2012001885A



检测  
CNAS L1145

报告编号: C009-A2012CCC0304-1348335

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2012CCC0304-1348335  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJ12-100

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 交流接触器 型号: CJ12-100 数量: 26 台 收样日期: 2012-07-24 完成日期: 2012-08-31 样品来源: 工厂送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区
---	---

试验结论: 合格

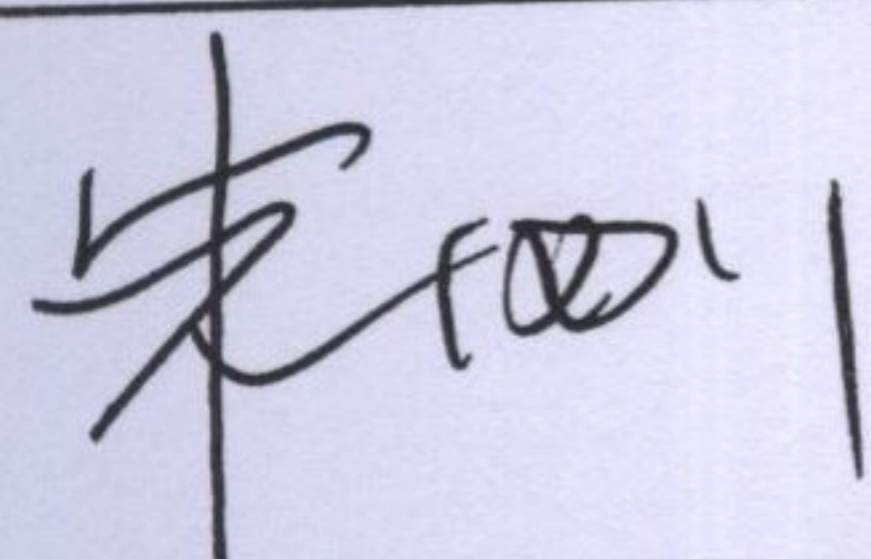
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJ12-100  
 Ui: 690V  
 Ith: 100A  
 AC-2: Ue/Ie: 380V/100A  
 Us: 36V,127V,220V,380V,50Hz  
 2P,3P,4P,5P  
 配用辅助触头: (本体)  
 Ith: 10A  
 AC-15: Ue/Ie: 36V/8.5A,127V/2.4A,220V/1.4A,380V/0.8A  
 5NO1NC,4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC,1NO5NC

签发人:

签名:

签发日期:

  
 2012.9.6

备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010
触头参数变更	初压力 13.23~16.17N 终压力 18.62~25.46N	初压力 19.6 ± 1.96N 终压力 29.4 ± 2.94N
额定控制电源电压 变更 Us (V)	220V,380V,50Hz	36V,127V,220V,380V,50Hz
安全件等信息变更	见附页	见附页
原证书编号	2002010304024922	
原测试报告编号	C-040-07B1641-S	
原检测单位	苏州电器科学研究所有限公司	

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C009-A2012CCC0304-1348335
首页	√	3	C009-A2012CCC0304-1348335
报告组成	√	1	C009-A2012CCC0304-1348335
安全型式试验报告	√	63	C009-A2012CCC0304-1348335
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求  
 F 试验结果不符合要求  
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

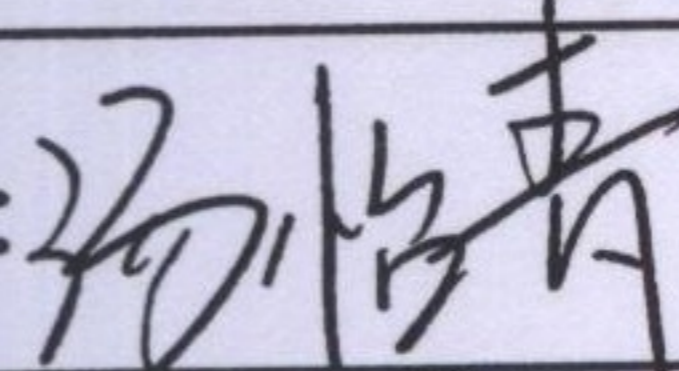

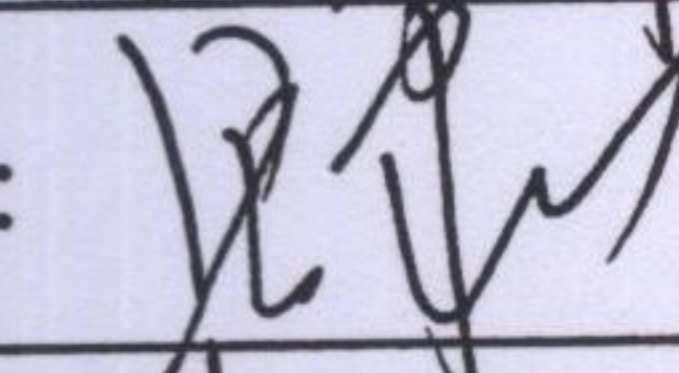
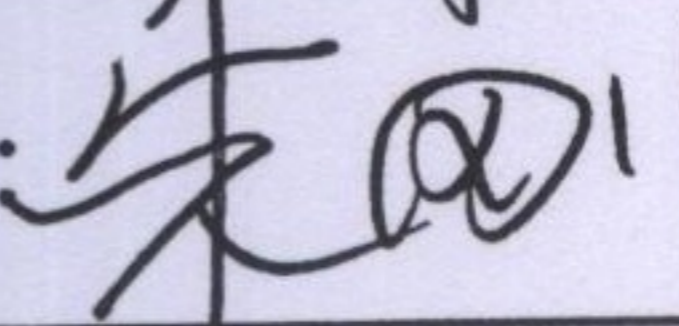
# 安全与电磁兼容型式试验报告

<p>申请编号: A2012CCC0304-1348335 (任务编号) 样品名称: 交流接触器 型号规格: CJ12-100 样品数量: 26 台 样品生产序号: / 收样日期: 2012-07-24 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区</p>
---	---

试验依据标准: GB14048.4-2010  
《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明。

主检: 汤怡青	签名: 	日期: 2012.9.3.	
审核: 张建红	签名: 	日期: 2012.9.4	
签发: 朱 刚	签名: 	日期: 2012.9.6	

备注	无
----	---